


Önskad driftstart för ansökningar i kö utifrån anslutningstyp - elanvändning

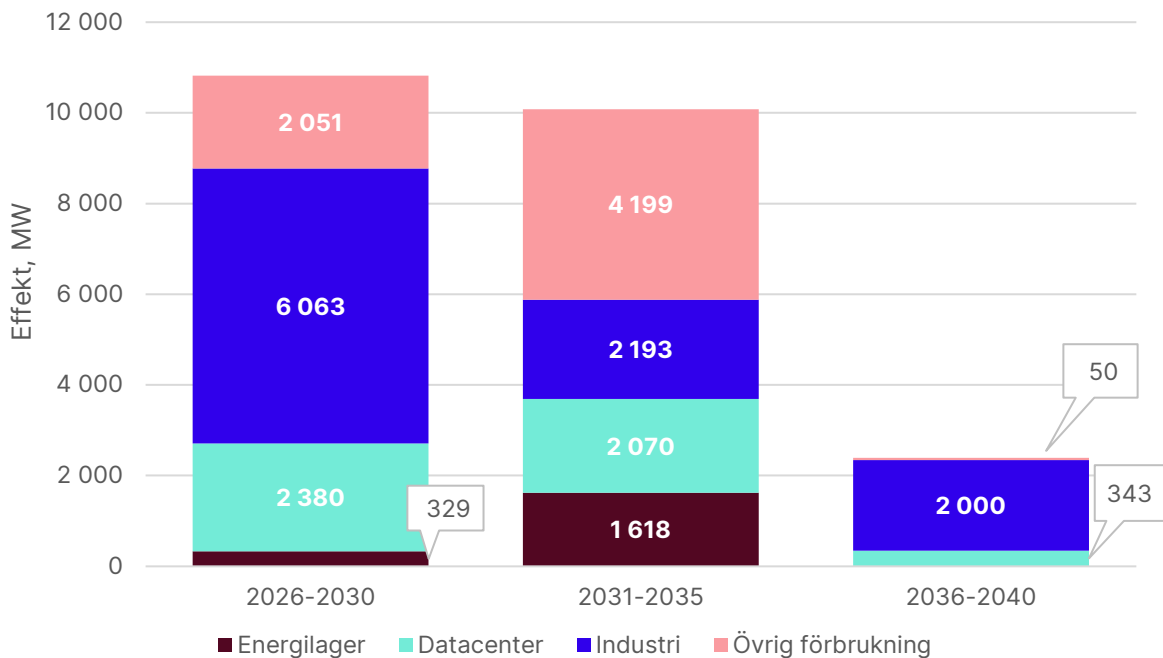

Grafen visar när i tiden kapacitet i ansökningsärenden önskas att tas i drift utifrån anslutningstyp.

År 2026-2030:

Energilager:	329 MW
Datacenter:	2 380 MW
Industri:	6 063 MW
Övrig förbrukning:	2 051 MW

År 2031-2035:

Energilager:	1 618 MW
Datacenter:	2 070 MW
Industri:	2 193 MW
Övrig förbrukning:	4 199 MW

År 2036-2040:

Energilager:	0 MW
Datacenter:	343 MW
Industri:	2 000 MW
Övrig förbrukning:	50 MW