


Önskad driftstart för ansökningar i kö utifrån anslutningstyp - elanvändning

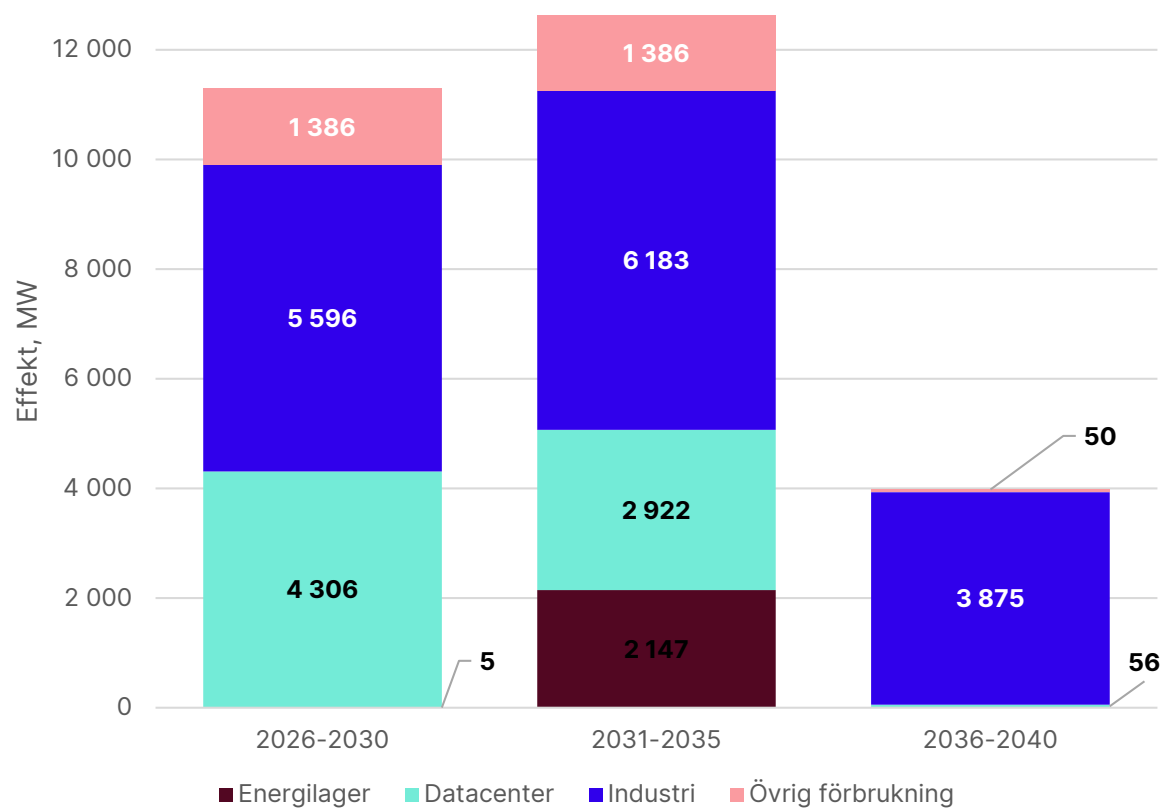

Grafen visar när i tiden kapacitet i ansökningsärenden önskas att tas i drift utifrån anslutningstyp.

År 2026-2030:

Energilager:	29 MW
Datacenter:	4 306 MW
Industri:	5 596 MW
Övrig förbrukning:	432 MW

År 2031-2035:

Energilager:	2 147 MW
Datacenter:	2 922 MW
Industri:	6 183 MW
Övrig förbrukning:	1 205 MW

År 2036-2040:

Energilager:	0 MW
Datacenter:	56 MW
Industri:	2 875 MW
Övrig förbrukning:	50 MW