


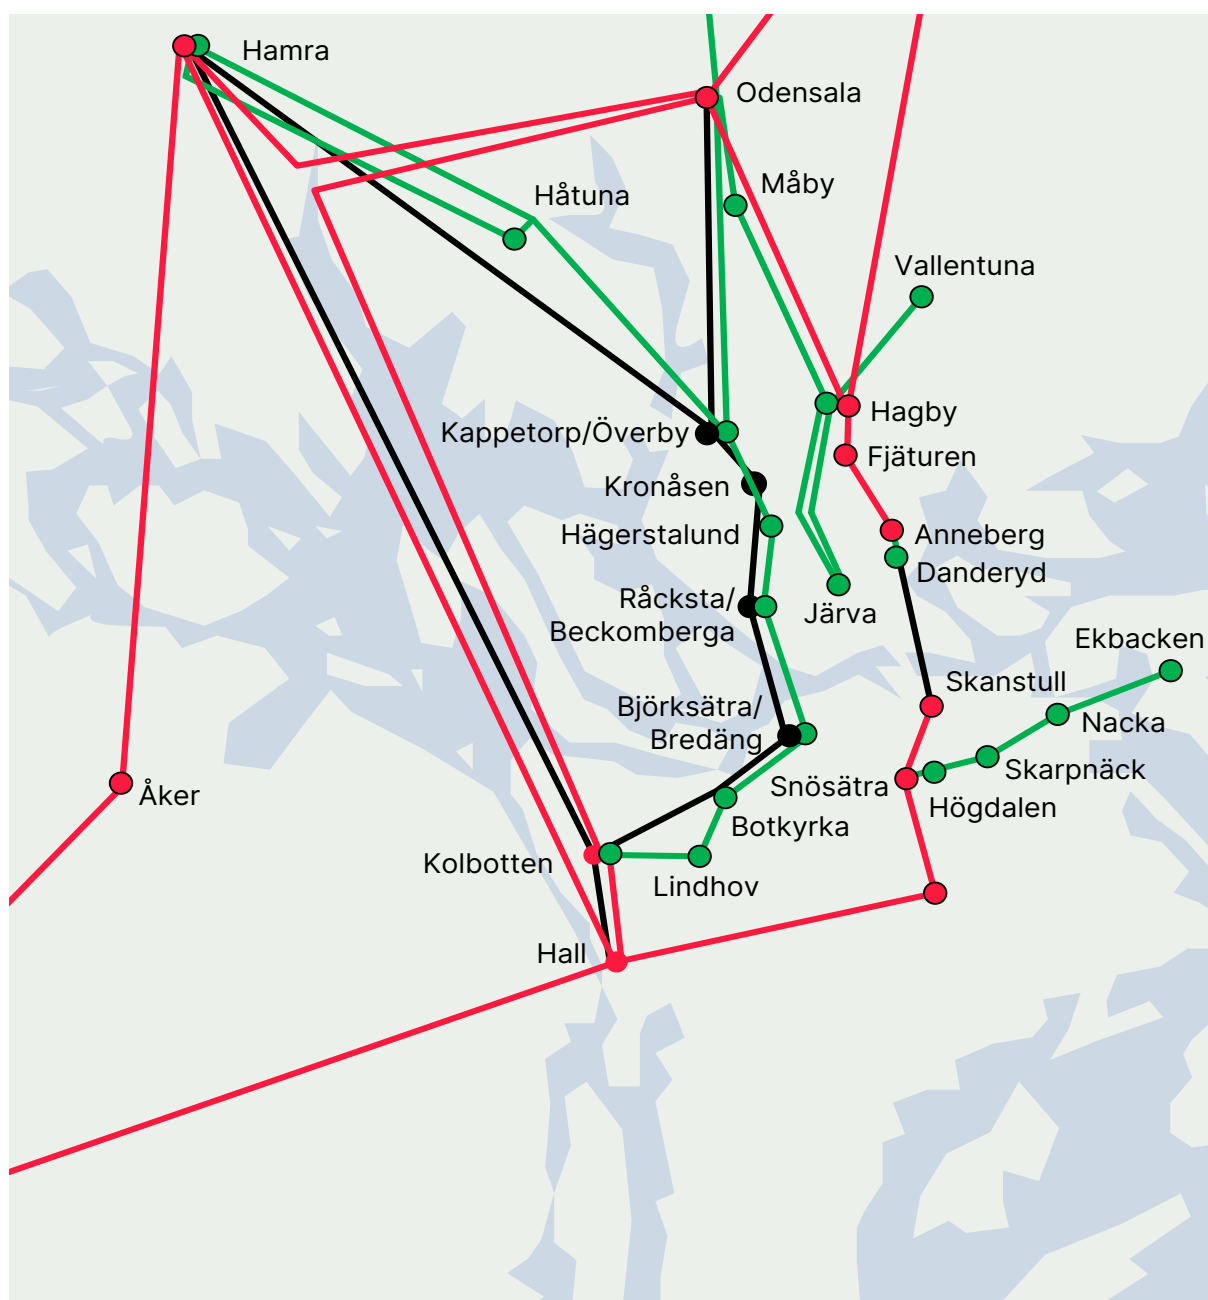

- | | |
|---|--|
| — 400 kV-ledning | ● 400 kV-station |
| — 220 kV-ledning | ● 220 kV-station |
| — HVDC-förbindelse | ● Ny 400 kV-station |
| — Ny 400 kV-ledning, ny ledningsgata | |
| — Ny 400 kV-ledning, befintlig ledningsgata | |
| - - - Ny 400 kV-ledning, under övervägande | |
| — Ny 220 kV-ledning | |

Figur 1: Illustration av nätåtgärder inom energisystemplaneringen för Stockholms-regionen. Förändringarna i underliggande nät är inte med i Figur 1, men beskrivs närmare i regionnätets och lokalnätets utvecklingsplan.