


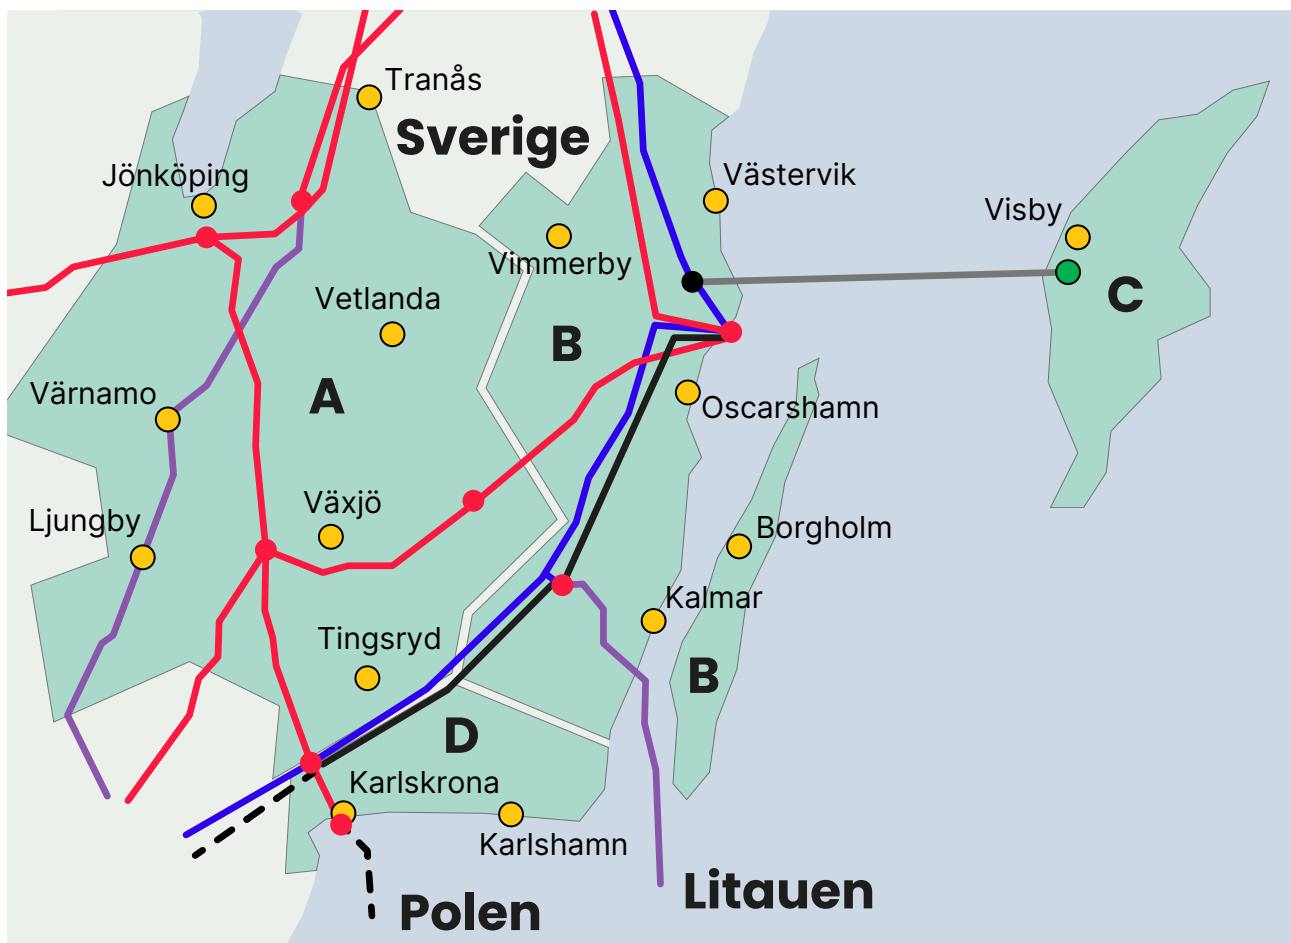

- | | |
|---|--|
| — 400 kV-ledning | ● 400 kV-station |
| — 220 kV-ledning | ● 220 kV-station |
| — HVDC-förbindelse | ● Ny 400 kV-station |
| — Ny 400 kV-ledning, ny ledningsgata | |
| — Ny 400 kV-ledning, befintlig ledningsgata | |
| - - - Ny 400 kV-ledning, under övervägande | |
| — Ny 220 kV-ledning | |

Figur 1: Illustration av delområde A, Jönköpings län, B, Kronobergs län, C, Gotland och D, Blekinge län för nätåtgärder inom energisystemplaneringen.