




Inför Y-1

Relevanta kraftproduktionsmoduler och förbrukningsanläggningar publicerar sina långsiktiga tillgänglighetsplaner tre år i förväg (Y-3). Före Y-1-koordineringens start ska Svenska kraftnät bedöma dessa planer och ge preliminära kommentarer.

Juli

Före den 1 juli ska Svenska kraftnät gemensamt med nordiska TSO omvärdera vilka kraftsystemobjekt som ska klassas som relevanta tillgångar, RAOC.

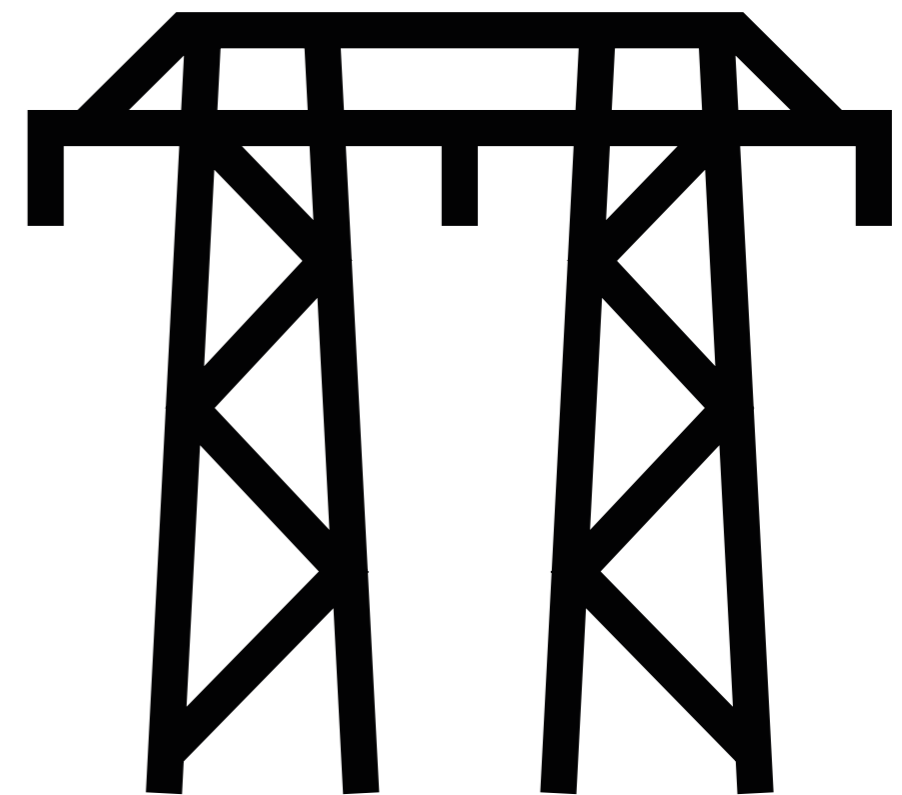

Augusti

Före den 1 augusti ska Svenska kraftnät;


- uppdatera de förteckningar över RAOC som finns hos ENTSO-E samt informera berörda DSO och SGU om de nya förteckningarnas innehåll.
- skicka ut ett förslag på uppdateringar av förteckningen över koordineringsobjekt till berörda DSO och SGU.

Före den 1 augusti ska relevanta kraftproduktionsmoduler och relevanta förbrukningsanläggningar skicka in sina tillgänglighetsplaner för Y-1.

September

Före den 1 september ska Svenska kraftnät i dialog med berörda externa parter revidera förteckningen över koordineringsobjekt. Senast den 15 september ska DSO skicka in förslag på tillgänglighetsplaner för sina RAOC nätelement.


Svenska kraftnäts samtliga tillgänglighetsplaner för transmissionsnätet presenteras på tre planeringsmöten under september, uppdelat geografiskt för norra, mellersta och södra Sverige. Till mötena bjuds bland annat berörda DSO och SGU in.

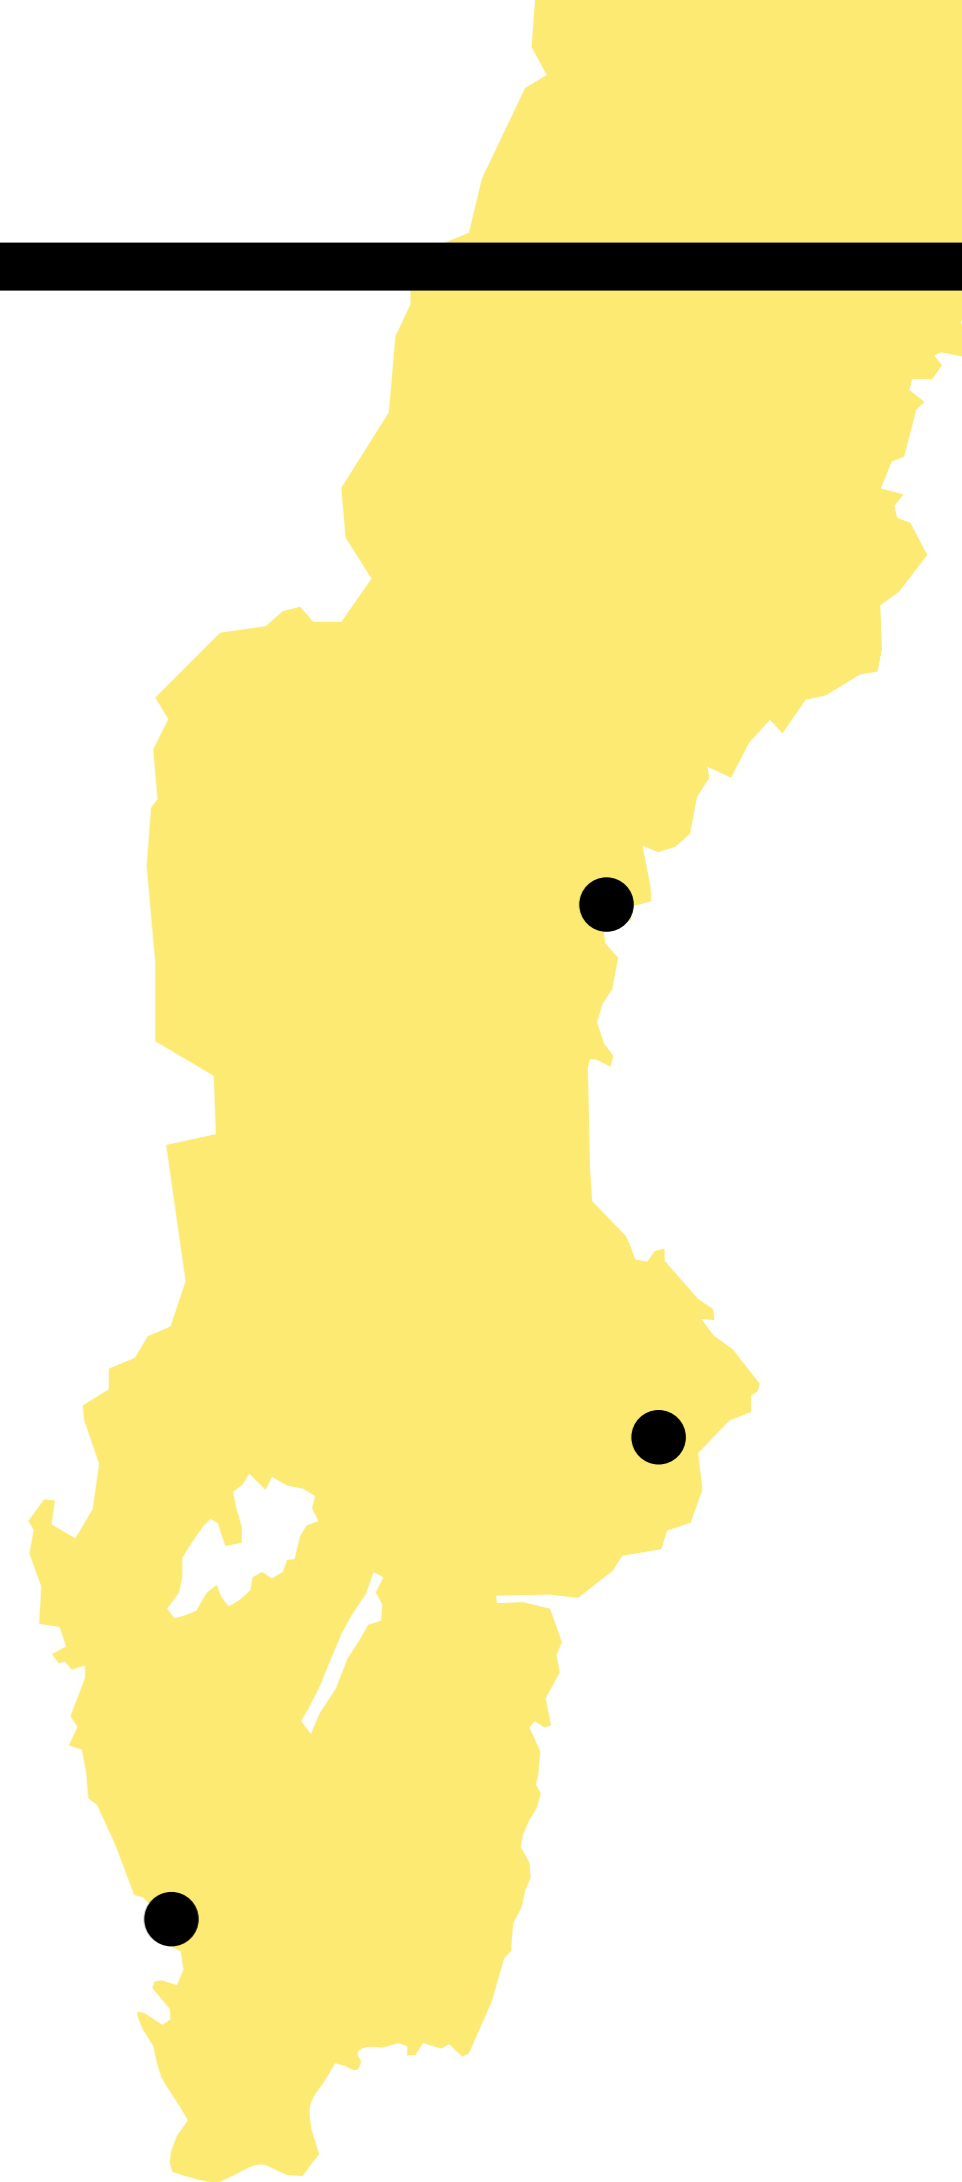

Oktober

Före den 1 oktober ska Svenska kraftnät skicka samtliga planerade avbrott på RAOC till nordiskt koordineringssystem för fortsatt nordisk koordinering.

I oktober genomför de nordiska TSO ett gemensamt planeringsmöte, där oförenligheter och samordningsmöjligheter diskuteras.

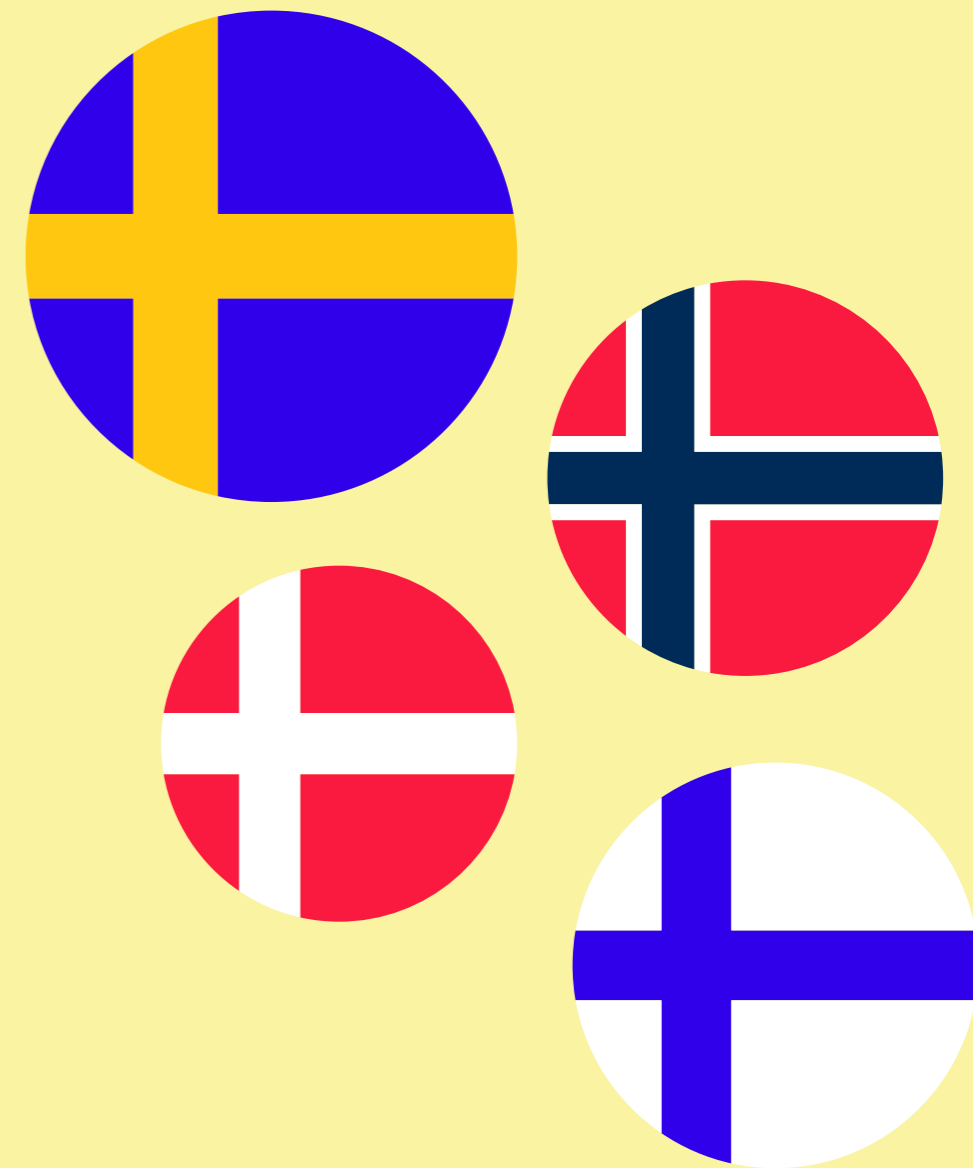

November

Före den 1 november ska Svenska kraftnät (via N-RCC) skicka preliminära planer för samtliga planerade avbrott på RAOC till ENTSO-E och delge ansvariga DSO.

Svenska kraftnät ska bedöma om några oförenligheter mellan närliggande TSO:s planer uppstår.





December

Före den 1 december ska Svenska kraftnät skicka slutliga planer för samtliga planerade avbrott på RAOC till ENTSO-E och delge ansvariga DSO och SGU. DSO ska få tillgänglighetsplaner för samtliga RAOC som finns i deras distributionssystem. Svenska kraftnät skickar även tillgänglighetsplaner för aktuella delar av transmissionsnätet till berörda DSO och SGU.

Före den 15 december ska DSO skicka slutliga planer för övriga planerade avbrott på 130 kV inklusive koordineringsobjekt till Svenska kraftnät.