


- 1** Utökat avstånd till ledningsgatan
- 2** Isolationsstaket av icke ledande material > 2 m
- 3** Vinkelrät korsning av ledning
- 4** Lämpligt område för installation av spänningsaggregat
- 5** 2 st spänningsaggregat, helst batteridrivna

Exempel på uppkoppling av ett spänningsaggregat

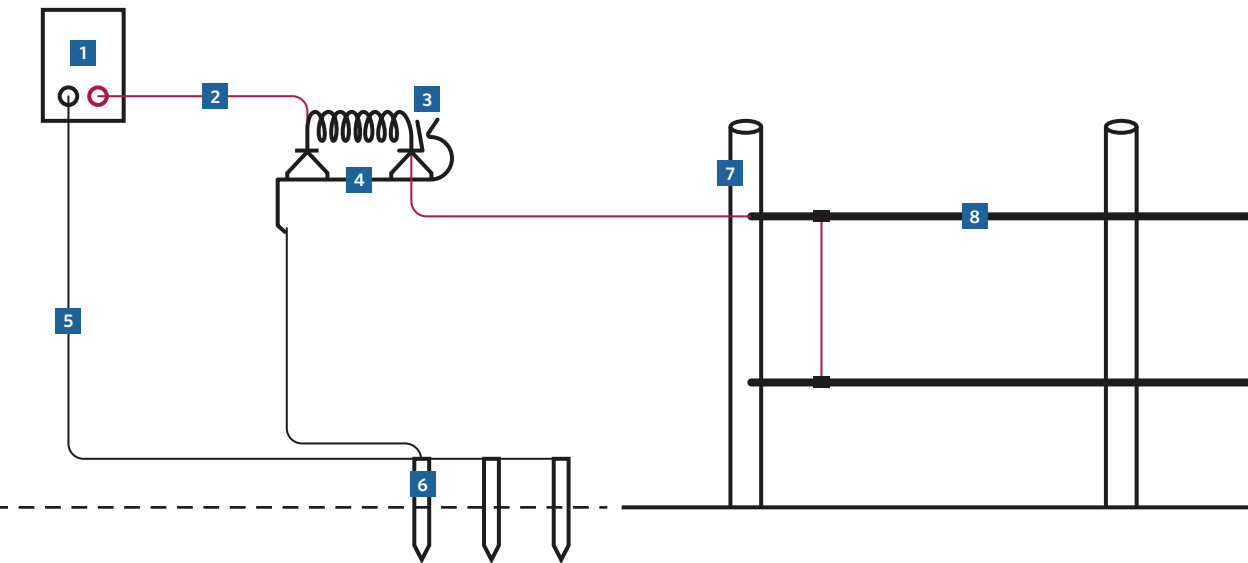

- 1** Elastängselaggregat
- 2** Anslutningskabel
- 3** Gnistgap för skydd av spänningsaggregat
- 4** Åskskydd
- 5** Jordningskabel
- 6** Jordspett
- 7** Stolpar i trä för permanent stängsel
- 8** Stängseltråd